


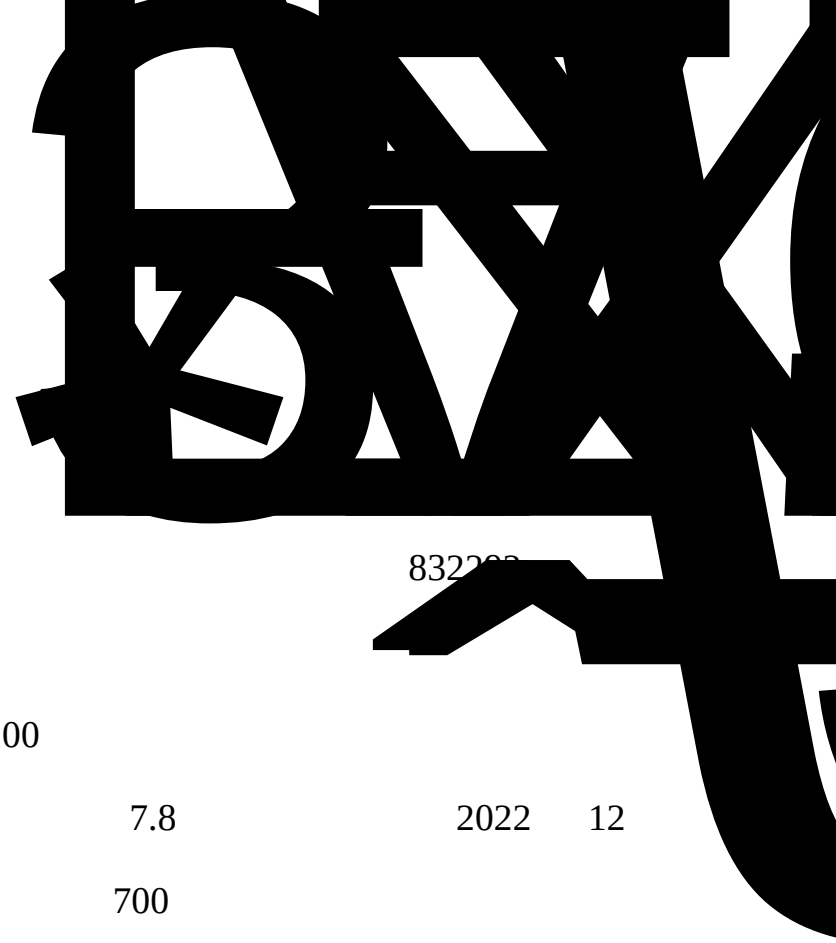

832202

100

20 È 7.8 2022 12

31 10.26 700

150

1996

ISO9002 2005 ISO 14000

OHSAS 18000 9

) 1kV

) 1E K3

1E K1

CCC

)

20

800kV 1000kV

74 /

¡ 0ãÆ

Ä

3

2022 2 5 4

2

1

3 4

2022 9995.48 4.84%

1

,

11

4 5

2

3

3

2022

7 10

4

5

2020

2022

4%

600

1

“

”

“ ”

2.

f 7Ry•0C{0 “ ”

3.

4.

“

”

2023 1 8 57 1 6 2

46 3 5

100% 91.2%

2020

2022 5 6

2022 1 24

2022

2022

228

LEC

27

101


15

174

650

100% 100%

2022

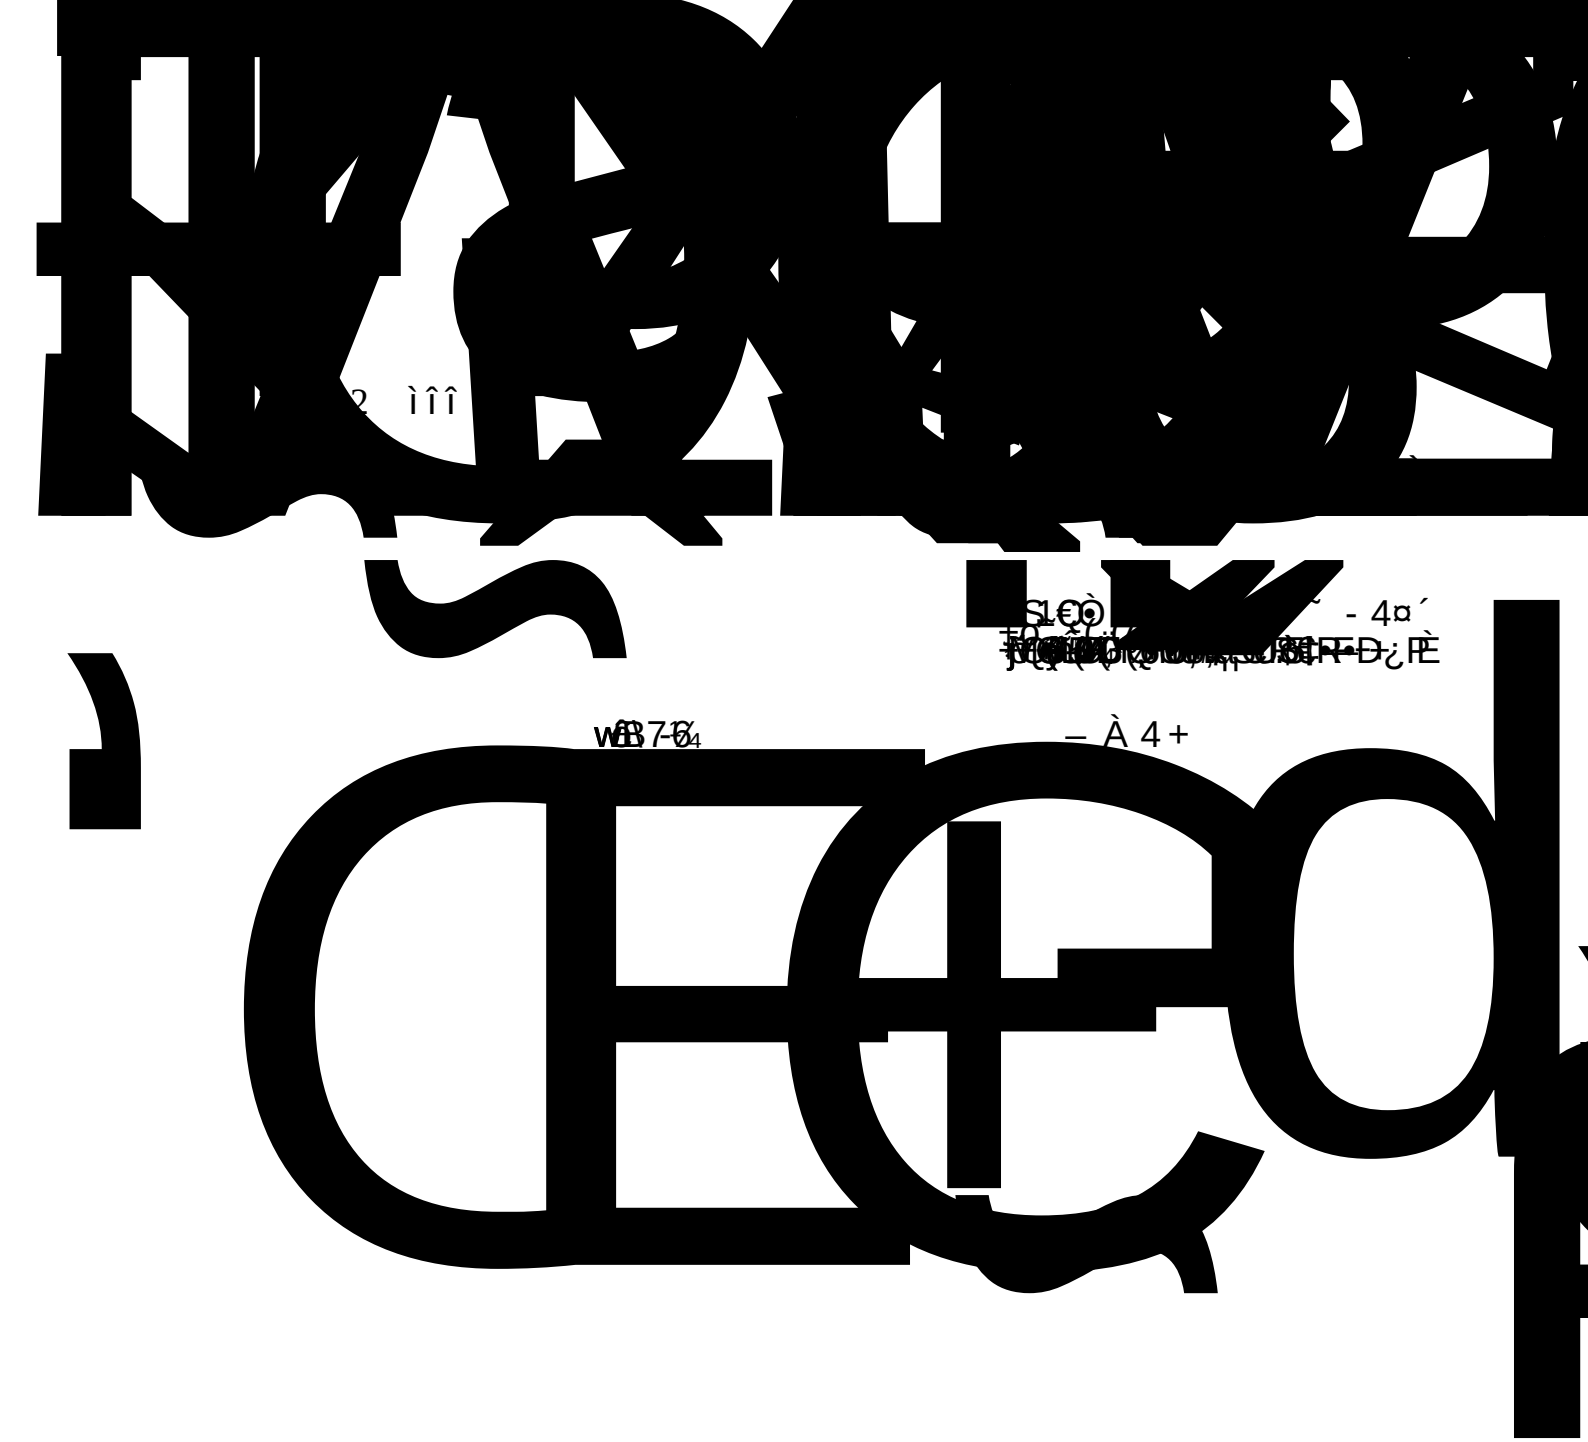

2022

2022 4

2022 20

$$\tau_i, <$$

1 GB/T 24001-2016

2

2022

20.7 20 2666.74

2022

100

30

20 5.19

3